

3/2-voies, Vannes à bille 1/2" – 1½"


230 VAC

Vanne à bille

Fonction:	3/2-voies, passage intégral (percer-L)
Pression de service:	Max. 16 bar
Raccordement:	Tarudé femelle-femelle
Corps:	Inox 1.4408
Boule:	Inox 1.4408
Joint de la boule:	PTFE
Joint de l'axe:	PTFE/FKM
Fluides:	Neutres, propres, liquides et air
Temp. du fluide:	Max. +80°C

Actionneur électrique

Type:	05
Fonction:	Sans rappel automatique
Corps:	Aluminium
Temps de manœuvre:	Env. 17 secondes
Tension de racc.:	230 VAC 0.18 A (0.24 A)
Durée sous tension:	75%
Raccordement él.:	Presse-étoupes 2 x M20x1.5
Degré de protection:	IP65
Temp. ambiante:	-10°C / +50°C
Com. d'arrêt de séc.:	Vis à tête creuse avec clé
Contact fin de cours:	Sans pot. (ouvert, fermée), max. 250 VAC / 3A
Chauffage:	Interne 5 Watt
Position de montage:	Actionneur vertical en haut a horizontal

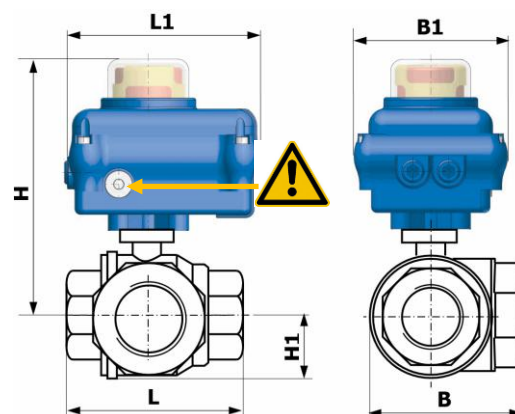

Encombrements (mm)

Art.-No.	Rp	L	L1	B	B1	H1	H
08 05 05KX 230 3/2L	1/2"	75	170	58	127	30	191
08 05 07KX 230 3/2L	3/4"	85	170	66	127	35	199
08 05 10KX 230 3/2L	1"	100	170	76	127	40	205
08 05 12KX 230 3/2L	1 1/4"	122	170	97	127	55	213
08 05 15 KX 230 3/2L	1 1/2"	131	170	107	127	65	221

Raccordement électrique

Raccordement électrique par NIBT et règlements locaux


Avis: Borne 2 (chauffage) optionnel raccordable



La vanne doit être montée que la commande d'urgence est toujours accessible.

NIBT = Normes d'installation basse tension


Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.

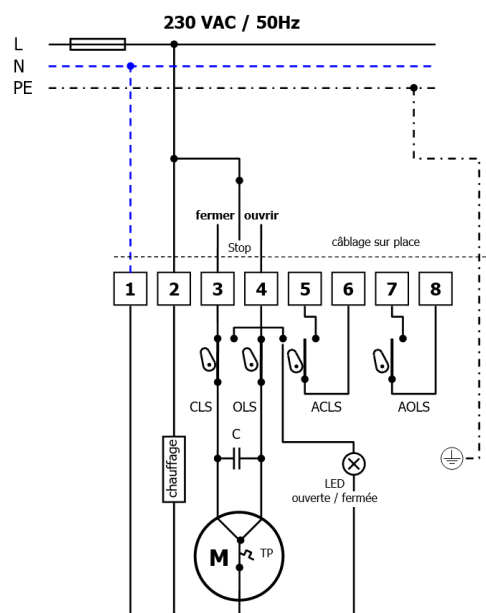

3/2-voies, Vannes à bille 1/2" – 1 1/2"

230 VAC

Schéma électrique: Type 05

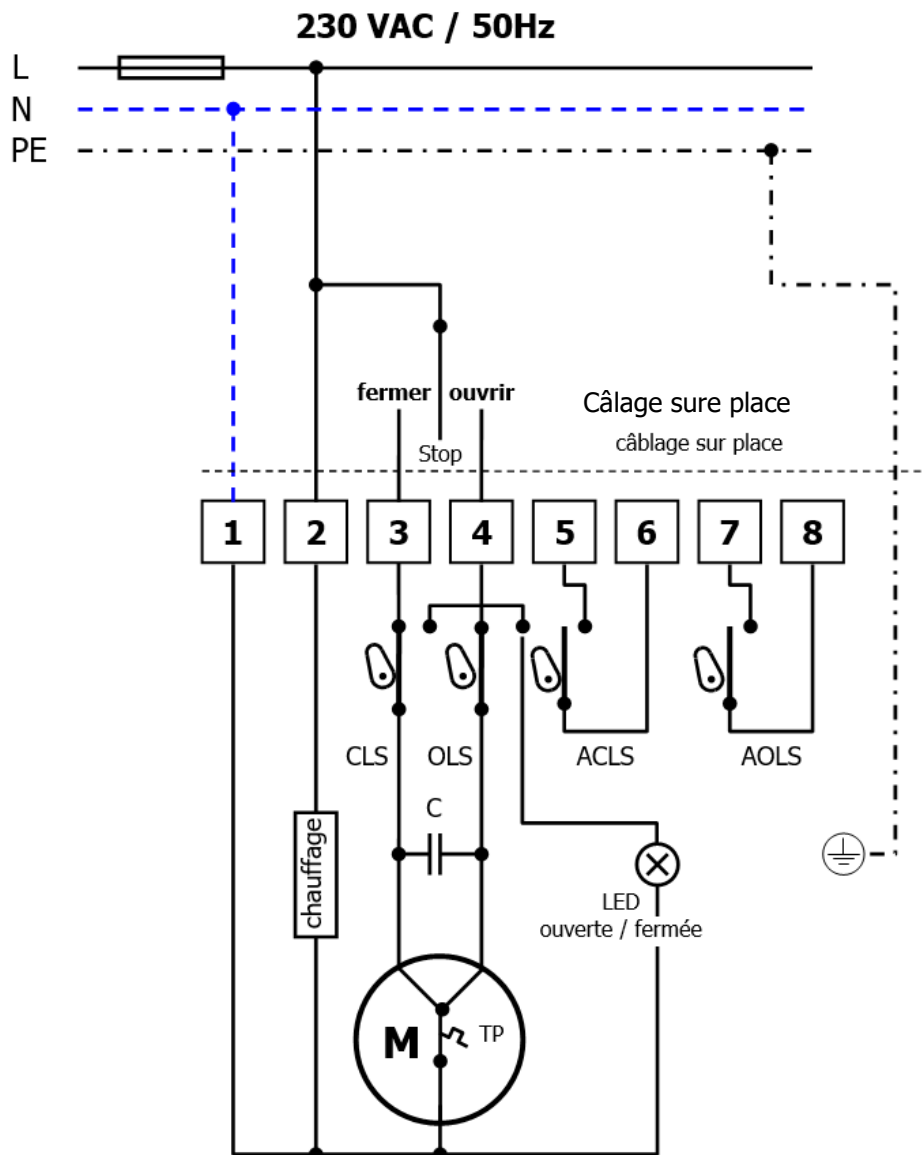

CLS	Contact fin de course "fermé"
OLS	Contact fin de course "ouvert"
ACLS	add. contact fin de course "fermé"
AOLS	add. contact fin de course "ouvert"
TP	Disjoncteur thermique
C	Condensateur

Avis:

Borne 2 (chauffage actionneur) doit être connecté quand l'actionneur est monté dans un environnement humide et/ou en cas de grandes variations de température ambiante!

Dans un environnement sec avec température stable, le chauffage de l'actionneur ne doit pas être connecté.