Vannes papillon avec actionneur électrique Type SDL-19, 28

24 VDC

DN150 - DN200

Vannes papillon

Type:	SDL-19, 28
Fonction:	Vannes papillon 2/2-voies avec passage intégral
Pression de service:	Max. 16 bar
Raccordement:	Entre-brides PN 10/16 avec forage de centrage
Corps:	GGG40, resine époxy
Papillon:	Inox AISI 316
Manchette:	NBR
Fluides:	Liquides, neutres et propres
Temp. de service:	+5°C / +80°C

Actionneur électrique

Type:	19, 28
Fonction:	Sans rappel automatique
Corps:	Aluminium
Temps de manœuvre:	90° voir tableau **T** [secondes]
Tens. de raccord.:	24 VDC
Consommation:	Voir tableau **I** [A] aleurs entre parenthèses = courant de départ
Durée sous tension:	Voir tableau **ED** [%]
Raccordement él.:	Presse-étoupe 2 x M20x1.5
Degré de prot.:	IP65
Temp. ambiante:	-10°C / +50°C
Com. d´arrêt de séc.:	Volant
Contact fin de cours:	Sans potentiel (ouvert / fermé)
Chauffage:	Interne 20 Watt
Position de montage:	Actionneur vertical en haut à horizontal Avec une installation horizontale l'actionneur électrique doit être buté sur place.

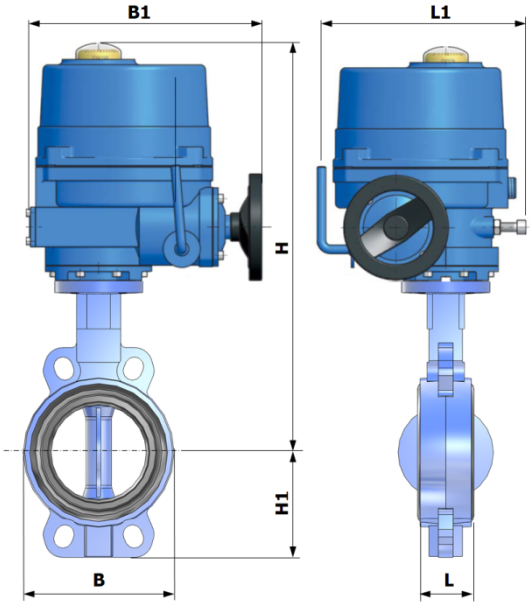

Encombrements (mm)

Art.-No.	DN	L	L1	B	B1	H	H1	T	I	ED
08 19150SDL 24	150	56	225	210	265	480	135	20 Sek.	5.0 A (9.8 A)	50%
08 28200SDL 24	200	60	260	270	290	635*	170	24 Sek.	6.5 A (13.8 A)	50%

* Avis: Avec support de montage (pas dans l'image)

Raccordement électrique

Raccordement électrique par NIBT et règlements locaux

Avis: Borne 4+12 (chauffage) optionnel raccordable

La vannes papillon doit être monté que la commande d'urgence est toujours accessible.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG

NIBT = Normes d'installation basse tension

Vannes papillon avec actionneur électrique Type SDL-19, 28

24 VDC

DN150 - DN200

Schéma électrique: Type 19, 28

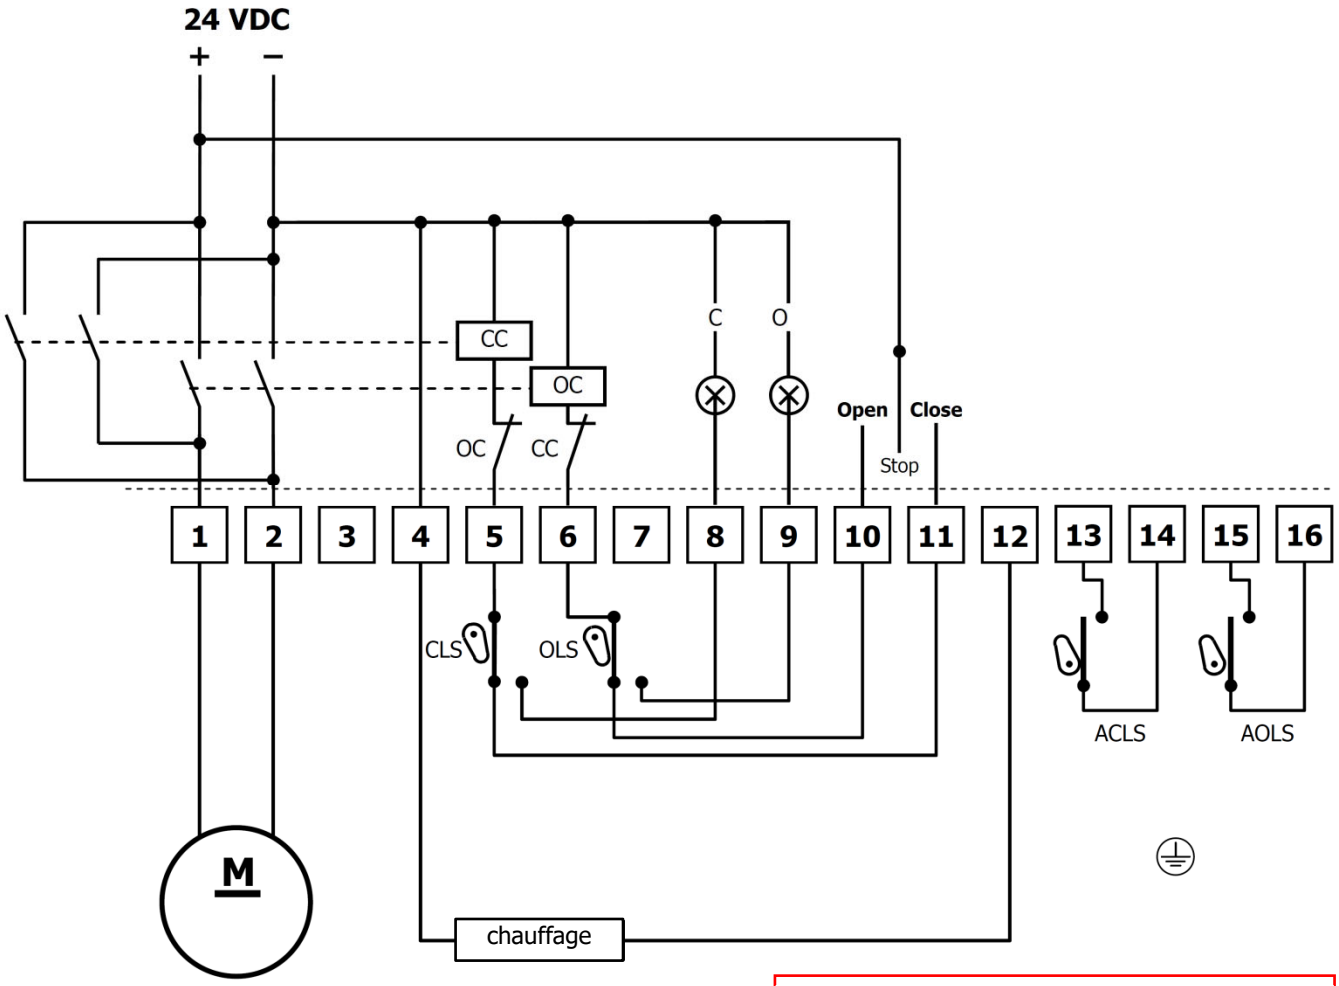

CLS	Contact fin de course "fermée" (250VAC, 6A)	
OLS	Contact fin de course "ouvert" (250VAC, 6A)	
ACLS	add. contact fin de course "fermée" (250VAC, 6A)	
AOLS	add. contact fin de course "ouvert" (250VAC, 6A)	
C	Kontrollleuchte	close (optional)
O	Kontrollleuchte	open (optional)
CC	Relais Polwender	close
CO	Relais Polwender	open

Betrieb nur über **Polwendeschaltung**
Antrieb **nicht dauerhaft** bestromen

Operation only with **pole-changing contactor**
Do not permantenly energizing

Operation only with pole-changing contactor
Do not permantenly energizing

Avis:
Borne 4 + 12 (chauffage actionneur) doit être connecté quand l'actionneur et monté dans une environnement humide et/ou en cas de grandes variations de température ambiante!
Dans une environnement sec avec température stable, la chauffage de l'actionneur ne doit pas être connecté.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG