Vannes papillon avec actionneur électrique 230 VAC
Type STWDL-19, 28, 38, 80 DN150 - DN350

Vannes papillon

Type:	STWDL-19, 28, 38, 80
Fonction:	Vannes papillon 2/2-voies avec passage intégral
Pression de service:	Max. 16 bar
Raccordement:	Entre-brides PN 10/16 avec forage de centr.
Corps:	GGG40, époxy bleu
Papillon:	Inox AISI 316
Manchette:	EPDM
Fluides:	L'eau potable, liquides, neutres et propres
Temp. de service:	Max. +80°C

SVGW

Actionneur électrique

Type:	19, 28, 38, 80
Fonction:	Sans rappel automatique
Corps:	Aluminium
Temps de manoeuvre:	Voir tableau dessous **T** [Sec.]
Tension de raccord.:	230 VAC
Consommation:	Voir tableau dessous **I** [A]
Durée sous tension:	Voir tableau dessous **ED** [%]
Raccordement él.:	Presse-étoupe 2 x M20x1.5
Degré de protection:	IP65
Temp. ambiante:	-10°C / +50°C
Com. d´arrêt de séc.:	Volant
Contact fin de course:	Sans potentiel (ouvert, fermé), max. 250 VAC / 6A
Chauffage:	Interne 20 Watt
Position de montage:	Actionneur vertical en haut à horizontal Avec une installation horizontale l'actionneur électrique doit être supporté sur place.
Agrément:	SSIGE (l'eau potable) +25°C

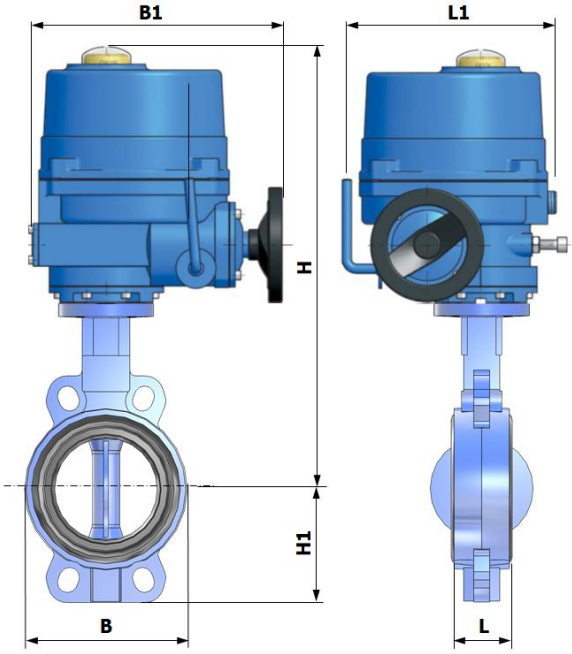

Encombrements (mm)

Art.-No.	DN	L	P_{max}	L1	B	B1	H	H1	T	I	ED
08 19150STWDL 230	150	56	16 bar	225	210	265	480	135	20 sec.	1.0 A (1.3 A)	50%
08 28200STWDL 230	200	60	16 bar	260	270	290	630*	170	24 sec.	1.3 A (1.9 A)	50%
08 38250STWDL 230	250	68	16 bar	260	320	290	590	200	24 sec.	1.5 A (2.4 A)	30%
08 80300STWDL 230	300	77	16 bar	310	370	330	655	240	29 sec.	2.2 A (3.4 A)	25%
08 80350STWDL 230	350	77	16 bar	310	425	330	670	275	29 sec.	2.2 A (3.4 A)	25%

* avec pont de montage (pas sur la photo)

Avis

Raccordement électrique par Normes d'installation basse tension et règlements locaux
Avis: Borne 12 (chauffage) optionnel raccordable

La vannes papillon doit être monté que la commande d'urgence est toujours accessible.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG

Vannes papillon avec actionneur électrique 230 VAC
Type STWDL-19, 28, 38, 80 DN150 - DN350

Schéma électrique: Typ 19-80

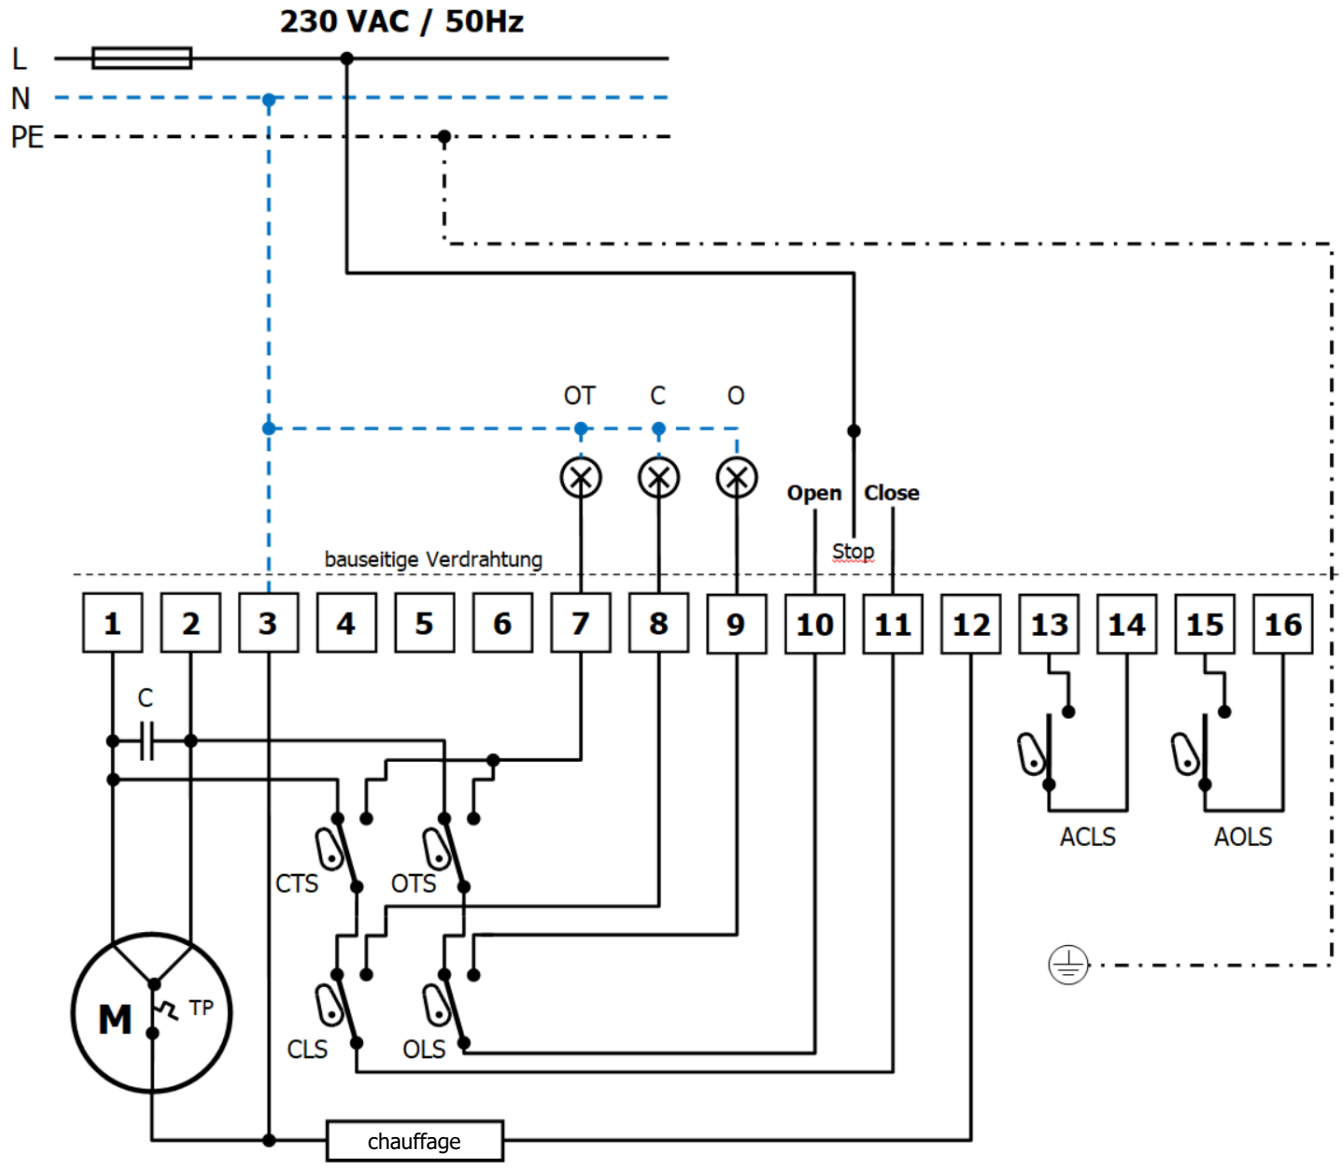

CLS	Contact fin de course "fermé"
OLS	Contact fin de course "ouvert"
ACLS	add. contact fin de course "fermé"
AOLS	add. contact fin de course "ouvert"
TP	Disjoncteur thermique
C	Condensateur

Avis:
Borne 12 (chauffage actionneur) doit être connecté quand l'actionneur et monté dans une environnement humide et/ou en cas de grandes variations de température ambiante!
Dans une environnement sec avec température stable, la chauffage de l'actionneur ne doit pas être connecté.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG